


〈保管上の注意〉

- パイプが曲がらないようになるべく平らな場所に置いてください。
- 一段保管の場合でも、管本体部に台板を敷いてください。
台板は、厚さ30mm以上、幅150mm以上とし管本体部に約1m間隔で敷いてください。
受口部、差口部を設置させないでください。
- 転がり防止のため端止め材を設置してください。
- 積み重ね高さは160cm以下としてください。
口径ごとの積み重ね段数は下の表をご確認ください。

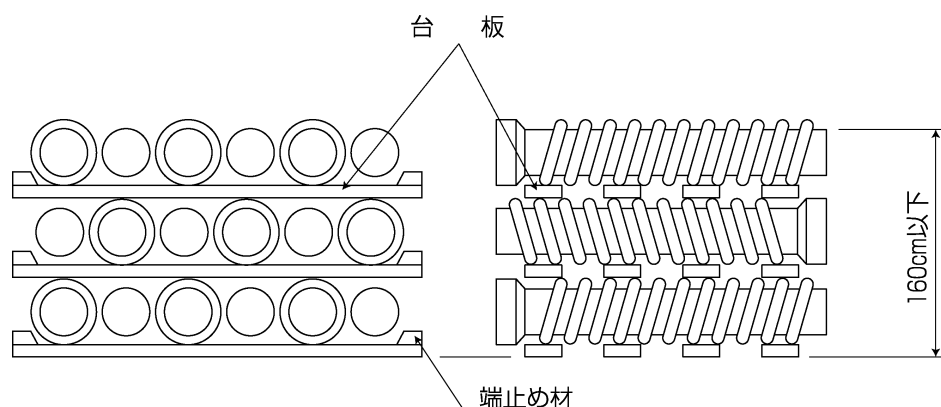

呼び径	積み重ね段数
300	3段以下
350	3段以下
400	3段以下
450	2段以下
500	2段以下
600	2段以下
700以上	1段

- 積み重ねる際は、厚さ15mm以上、幅150mm以上の台板を約1mの間隔で敷いてください。
- 積み重ねは滑り止めをして、平行に置いてください。
- 積み重ねる際は、受口部と差口部が交互となるように並べてください。
- パイプの投げ降しは、おやめください。
- 高温になる場所や火気に近い場所での保管は避けてください。
- 管内面に金型の模様が転写されている部分がありますが品質に問題はありません。